

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
по предоставлению услуг в области технического регулирования
«ПОЖ-АУДИТ»
(АНО «ПОЖ-АУДИТ»)

ИНН 7721491799, КПП 772101001, ОГРН 1147799015132
109428, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Рязанский, пр-кт Рязанский,
д. 10, стр. 2, офис 411, тел.: +7 (495) 592-68-55, e-mail: info@pozhaudit.ru

№ 13 от 06.02.2025 г.
на № _____ от _____

Комерческому директору
ООО «ТДК»
А.Е. Воронину

Уважаемый Андрей Евгеньевич!

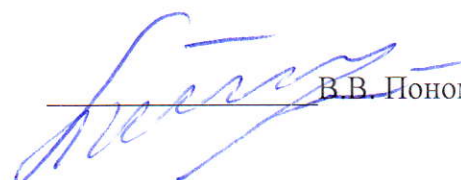
Рассмотрев Ваш запрос от 06.12.2024 г., о возможности использования результатов испытаний керамогранитных плит ONLYGRES толщиной 9 мм изготовитель MINERALIA IMPEX PRIVATE LIMITED (Индия), адрес: SURVEY NO.65 P1, PLOT NO.2, OFFICE NO.1, FIRST FLOOR, COMMERCIAL COMPLEX, MAHENDRANAGAR, MORBI-363642, GUJARAT, INDIA, выпускаемые по ISO 13006 2018-09, соответствуют ГОСТ 13996-2019; поставщик ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ КЕРАМИКИ» сообщаем следующее.

В соответствии с договором № 083/НИР-24 от 23 июня 2024 г. в ИЦ АНО «ПОЖ-АУДИТ» были проведены испытания по ГОСТ 31251-2008 «Стены наружные с внешней стороны. Метод испытаний на пожарную опасность» навесной фасадной системы с воздушным зазором (НФС) «U-кон» (алюминиевый и стальной каркас) типов АТС-234, LT-247, АТС-241, LT-241 с облицовкой основной плоскости и откосов проемов керамогранитными плитами ONLYGRES толщиной 9 мм с видимым способом крепления с помощью кляммеров и со скрытым способом крепления с помощью кляммеров КЛ8 «КРАБ», которые по результатам испытания были отнесены к классу пожарной опасности К0.

Анализ протокола испытаний по ГОСТ 31251-2008 позволяет сделать выводы о том, что возможно применение рассматриваемых керамогранитных плит ONLYGRES толщиной 9 мм максимальным размером 1600x800 мм и менее (1200x600 мм, 600x600 мм) с горизонтальным и вертикальным расположением плит облицовки на НФС «U-кон», при обязательном соблюдении условия их крепления и монтажа на подсистеме, аналогично описанным в протоколе.

Возможность пожаробезопасного применения данных плит облицовки (такая же толщина, тот же производитель) в составе других фасадных систем и с другими способами крепления может рассматриваться в отдельно подготовленном экспертном заключении.

Заместитель директора
кандидат технических наук


В.В. Пономарев